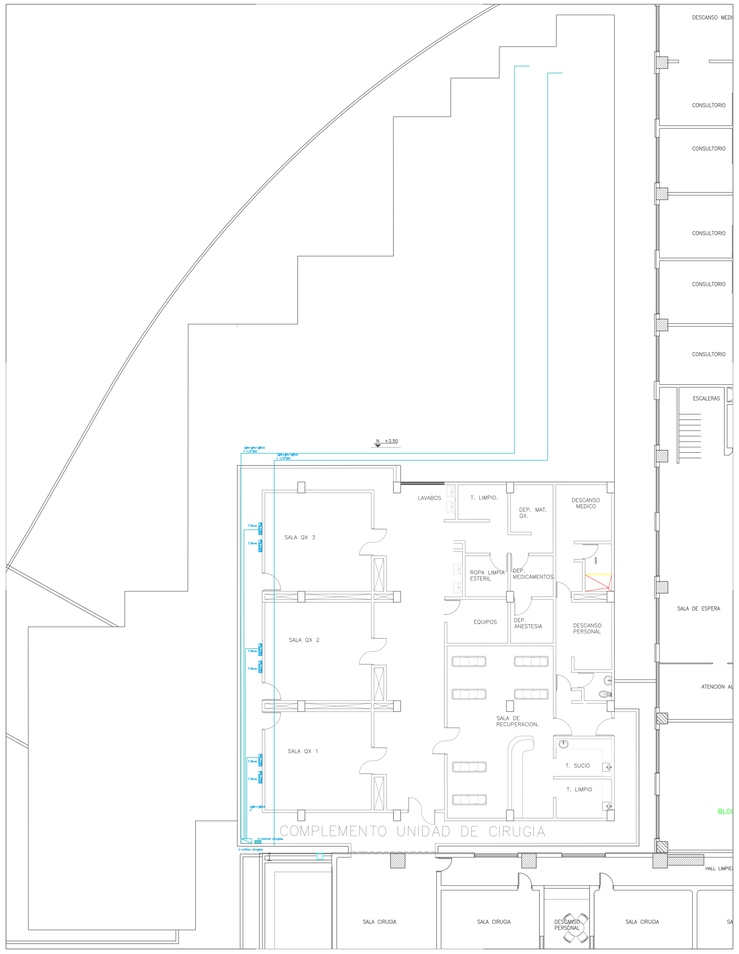

ACOMETIDAS ELECTRICAS PISO2

LOCALIZACIÓN



OBSERVACIONES

CONVENCIONES

	Toma Tetrapolar 208V motor hidromasaje
	Panel / Tablero de circuitos tamaños
	Tablero Aislamiento tipo hospitalario
	Tablero de distribucion
	Blindobarras
	Acometidas
	Caja de paso en mampostería
	Toda la tubería será EMT al interior del edificio y a la intemperie será IMC Tubería subterráneo enterrada en PVC Los conductores serán de cobre con aislamiento HFFR/LS-OCT

CONTRATO: CONTRATO DPN – OR – –096 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS ENGATIVA 2020

MAPPSAS
ASESORES Y CONSULTORES

CONNECTA Ingeniería y Construcción · EMB · Opebsa Compañía de Arrendamiento

REVISIÓN INTERDISCIPLINARIA

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIBUJÓ	DISEÑÓ	REVISÓ	APROBÓ

REVISIONES

REV.	FECHA	DIR.	COORD.	ARQ.	HID.	CIVIL	ELECT.	CI.	AA.	SEF.	VDI.

El futuro es de todos · DNP Departamento Nacional de Planeación

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. · Secretaría de Salud · BOGOTÁ

HOSPITAL_DE_ENGATIVA
ACOMETIDAS_ELECTRICAS
PISO2
TORRE_IMAGENES

	NOMBRE	MATRÍCULA/REGISTRO	FIRMA	FECHA	PLANO:
DIBUJÓ					DE:
DISEÑÓ					ESCALA:
REVISÓ					1:100
APROBÓ					

CÓDIGO PLANO						No. PLANO	Rev.
HOEO	FA	ID	02	IE	0018	IE18/21	

ARCHIVO DE AUTOCAD .DWG