SISTEMA_DETECCION INCENDIO
PISO1—PARTEA

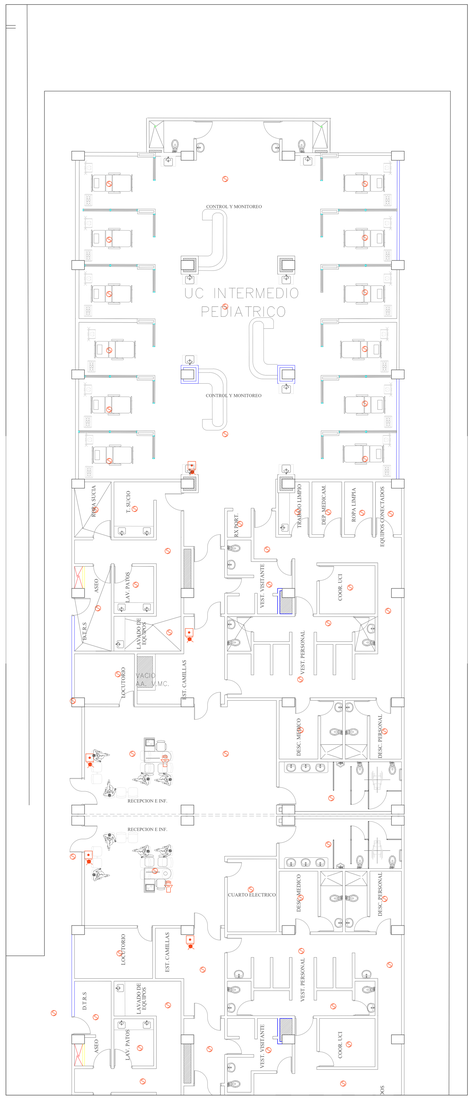

SISTEMA DETECCION INCENDIO
PISO1—PARTEB

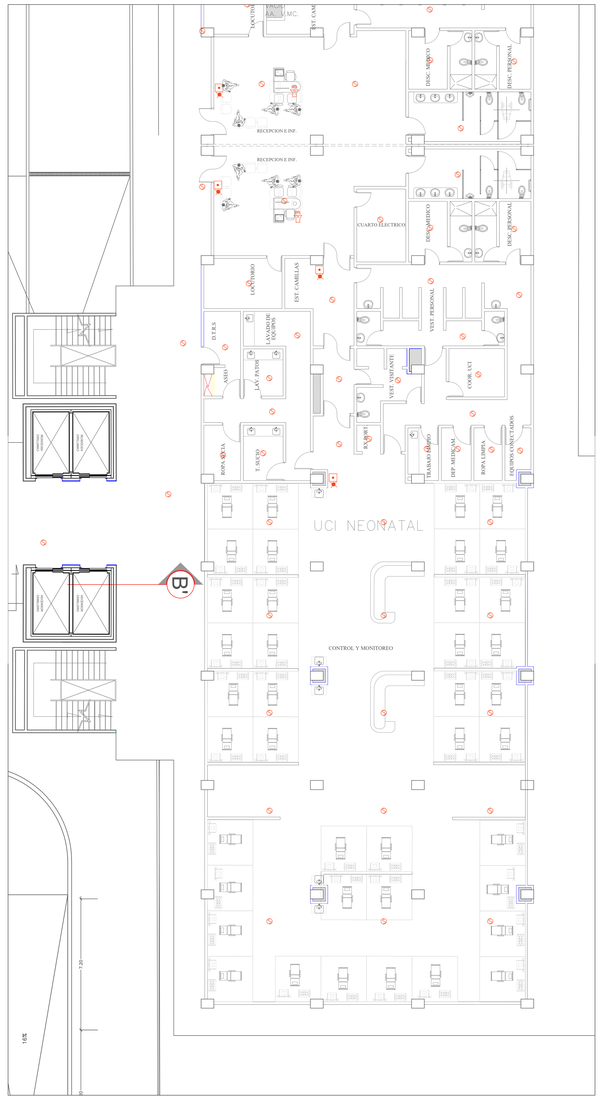

LOCALIZACION



OBSERVACIONES

CONVENCIONES

	Detector de Temperatura
	Detector de Humo de haz proyectado
	Detector de Humo
	Detector de Gas
	Modulo Monitor
	Modulo Relevo
	Estación Pulsador Manual Incendio
	Parlante evacuación
	Monitor Central de Incendios
	Alarma Visual Estrobo con parlante
	Central de Incendio

NOTA: Toda la tubería sera EMT. Donde no se indique sera 20mm

CONTRATO: CONTRATO DPN – OR – –096 – 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS ENGATIVA 2020

MAPPSAS
ASESORES Y CONSULTORES

CONNECTA Consultoría + Construcción · EMB · Opebsa Compañía de Abogados

REVISIÓN INTERDISCIPLINARIA

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIBUJÓ	DISEÑÓ	REVISÓ	APROBÓ

REVISIONES

REV.	FECHA	DIR.	COORD.	ARQ.	HID.	CIVIL	ELECT.	CI.	AA.	SEF.	VISI.

El futuro es de todos · DNP Departamento Nacional de Planeación

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. · Secretaría de Salud · Bogotá

HOSPITAL_DE_ENGATIVA
SISTEMA_DETECCION_INCENDIO
PISO1
TORRE_HOSPITALIZACION

	NOMBRE	MATRICULA/REGISTRO	FIRMA	FECHA	PLANO:
DIBUJÓ					DE:
DISEÑÓ					ESCALA:
REVISÓ					1:100
APROBÓ					

CODIGO PLANO:						No. PLANO	Rev.
HOEG	FA	HA	01	IE	0009	IE09/27	

ARCHIVO DE AUTOCAD .DWG